



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立成淵高級中學

報告編號：1120306-10

委託業別：學校

報告日期：112.03.10

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：112年03月06日11:01~11:23

採樣行程代碼：HSDW23030076

收樣時間：112年03月06日15:10

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：03/06 18:50~03/07 16:50

採樣地址：台北市大同區承德路二段235號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1120306-0227	行政大樓五樓電梯旁(右)NO.7 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0228	行政大樓三樓NO.4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0229	春暉樓四樓NO.15 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0230	勵志樓二樓(左)NO.18 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0231	三樓國中導師室內NO.13 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0232	培英樓五樓電梯旁(右)NO.34 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0233	培英樓四樓電梯旁(右)NO.32 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0234	培英樓二樓電梯旁(右)NO.29 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0235	培英樓二樓茶水間NO.23 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0236	培英樓一樓電梯旁(左)NO.28 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

H S I - 0 1

陳慶洲

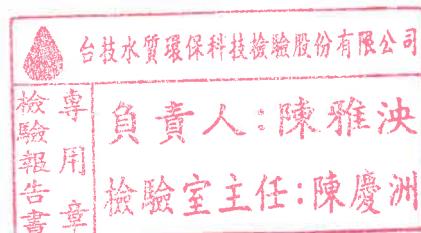

頁次 (01/02)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立成淵高級中學 報告編號：1120306-10
委託業別：學校 報告日期：112.03.10
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年03月06日11:01~11:23
採樣行程代碼：HSDW23030076 收樣時間：112年03月06日15:10
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：03/06 18:50~03/07 16:50
採樣地址：台北市大同區承德路二段235號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1120306-0237	培英樓一樓電梯旁(右)NO.27 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水质	飲用水水质標準為6 CFU/100mL以下
1120306-0238	活動中心一樓NO.36 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水质	飲用水水质標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備 註：1.本報告編號共2頁。

- 2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
- 3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
- 4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

H S I - 0 1

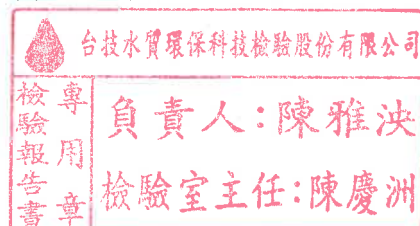

1124 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

登記使用有效期間：

連 絡 電 話 : 25531969

設備管理人: 紐福恩

改 簡 日 正 大 正 十 二 年

(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效 餘氯	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註
	6.0MPN/ 100ml	100mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L			

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 年 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備設備編號：

登記使用有效期間：

設備設置單位：成淵高中

連 絡 電 話 : 25531969

設備負責人：

設備管理人：張永忠

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

日期	項目 標準	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效 餘氯	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備 註
		6.0MPN/ 100ml	100mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L			

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 年 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

[illegible]

日期	項目 標準	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效 氯餘	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註
		6.0MPN/ 100ml	100mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L			

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 4 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備設備編號：

登記使用有效期間：

設備設置單位：成淵高中

連 絡 電 話 : 25531969

設備負責人：

設備管理人: 經務處

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

日期	項目 標準	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效氯 餘氯	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註
		6.0MPN/ 100ml	100mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L			

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 年 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備設備編號：

登記使用有效期間：

設備設置單位：成淵高中

連絡電話：25531969

設備負責人：

設備管理人：羅炳宏

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1.12	✓				李柏宏	
2-16	✓				李柏宏	
3.15	✓	✓			李	

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/ 100ml	硝酸鹽氮 100mg/L	砷 0.05mg/L	自由有效 餘氯 0.2-1.5 mg/L	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

飲用水設備設備編號：23
設備設置單位：成淵高中
設備負責人：
水源類別：自來水

連絡電話: 25531969

設備管理人: 綏弱虛

(本表設置於飲用水設備明顯處)

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

[illegible]

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 4 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備設備編號：

登記使用有效期間：

設備設置單位：成淵高中

連 絡 電 話 : 25531969

設備負責人：

設備管理人: 越智 農

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

[illegible]

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 4 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

28

登記使用有效期間：

設備設置單位：成淵高中

連 絡 電 話：25531969

設備負責人：

設備管理人: 熊務農

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

日期	項目 標準	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效 餘氯	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備 註
		6.0MPN/ 100ml	100mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L			

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 4 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 4 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備設備編號：32
設備設置單位：成淵高中
設備負責人：
水源類別：自來水

登記使用有效期間：

連絡電話: 25531969

設備管理人: 經府憲

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

<div style="text-align: center;">項目 標準</div>	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效氯餘	檢驗測定位單	是否符合標準	備註
日期	6.0MPN/ 100ml	100mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L			

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 4 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備設備編號：

登記使用有效期間：

設備設置單位：成淵高中

連 絡 電 話 : 25531969

設備負責人:

設備管理人: 趙弱虎

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

日期	項目 標準	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	自由有效 餘氯	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註
		6.0MPN/ 100ml	100mg/L	0.05mg/L	0.2-1.5 mg/L			

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)

112 年 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備設備編號：36
 設備設置單位：成淵高中
 設備負責人：
 水源類別：自來水

登記使用有效期間：
 連絡電話：25531969
 設備管理人：趙新泉

一、設備維護記錄：

(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1.12	✓				李柏豐	
2.16	✓				李柏豐	
3.15	✓	✓			李柏豐	

設備維護單位：康保企業有限公司 服務專線：02-2956-5547

註：設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

二、水質檢驗記錄：

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/ 100ml	硝酸鹽氮 100mg/L	砷 0.05mg/L	自由有效 餘氯 0.2-1.5 mg/L	檢驗測定 單位	是否符合 標準	備註

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依八分之一抽驗台數檢驗飲水機水質之大腸桿菌，本記錄應保存二年，以備主管機關查核。

(濾水心請至少每隔三個月更換乙次，以確保衛生安全)